


Схема установки инжектора под коллектор

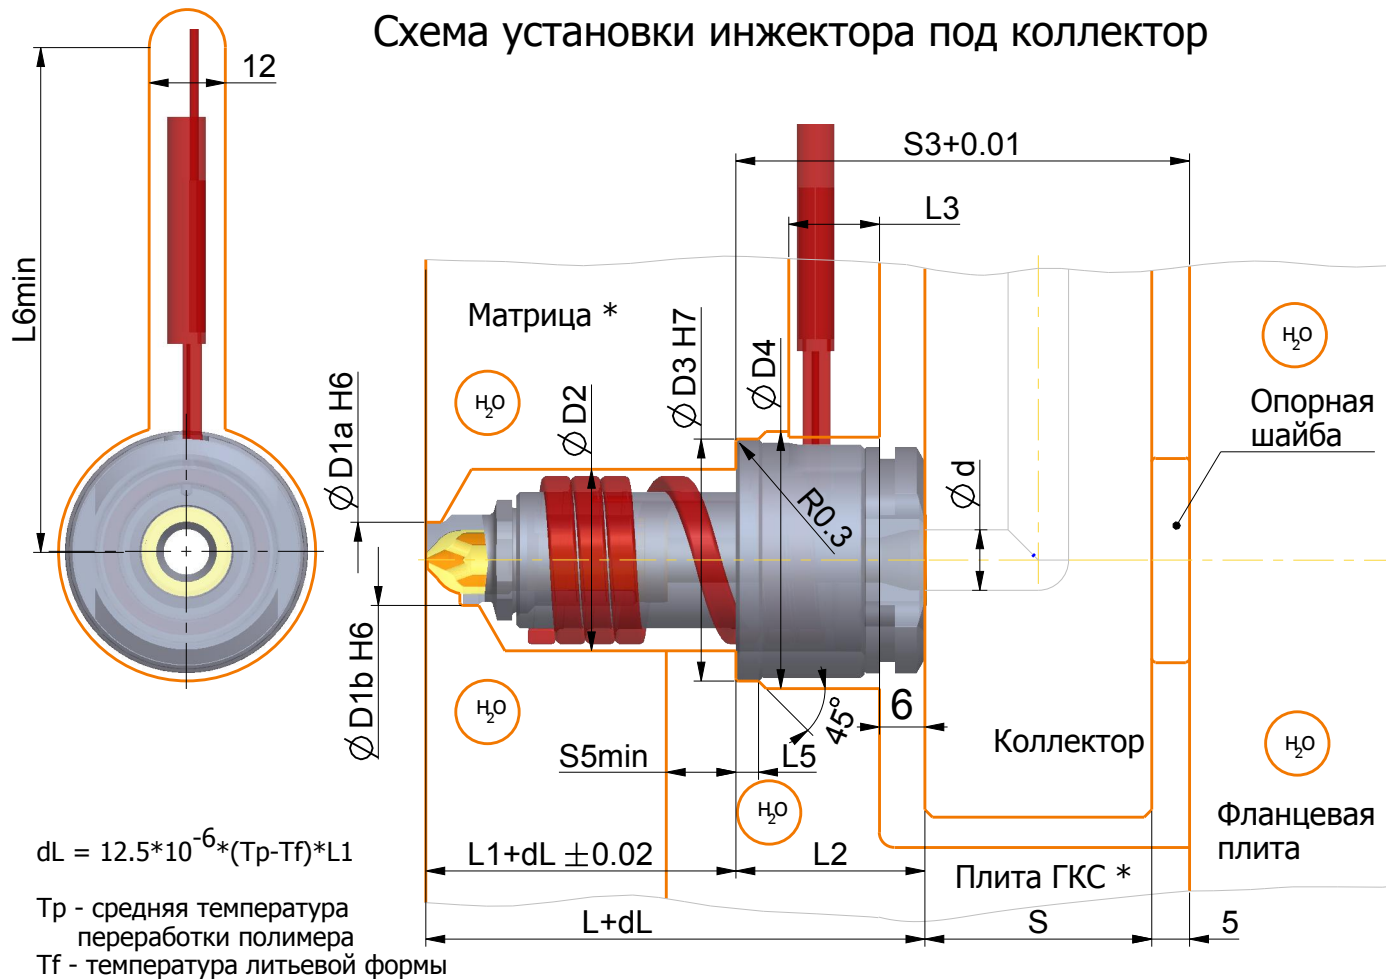

Серия	D1a	D1b	D2	D3	D4	L2	L3	L5	d	L6	S	S3	S5
ML	8	10	20	28	30	22	11	3	6	55	30	57	8
SM	10	12	24	32	34	25	14	3	8	55	30	60	8
LS	12	16	30	38	40	35	18	4	10	65	40	80	8
EL	16	20	36	44	46	40	20	4	12	65	40	85	20

Стандартные длины

L	56	66	76	86	96	116	126	136	146	156	176	186	196
Серия	L1												
ML	34	44	54	64	74	94	—	—	—	—	—	—	—
SM	31	41	51	61	71	91	101	—	—	—	—	—	—
LS	—	31	41	51	61	81	91	101	111	121	—	—	—
EL	—	—	36	46	56	76	86	96	106	116	136	146	156

* Горячеканальная система (ГКС, коллектор + инжекторы) может быть установлена в отдельной плите (Плита ГКС) - например, в многогнездных литейных формах, или в полости Матрицы, например в случае нескольких точек впуска в изделие. Не рекомендуется устанавливать коллектор "между брусьями", полость под него должна повторять контур коллектора с отступом 3-5 мм.